




unterkellert

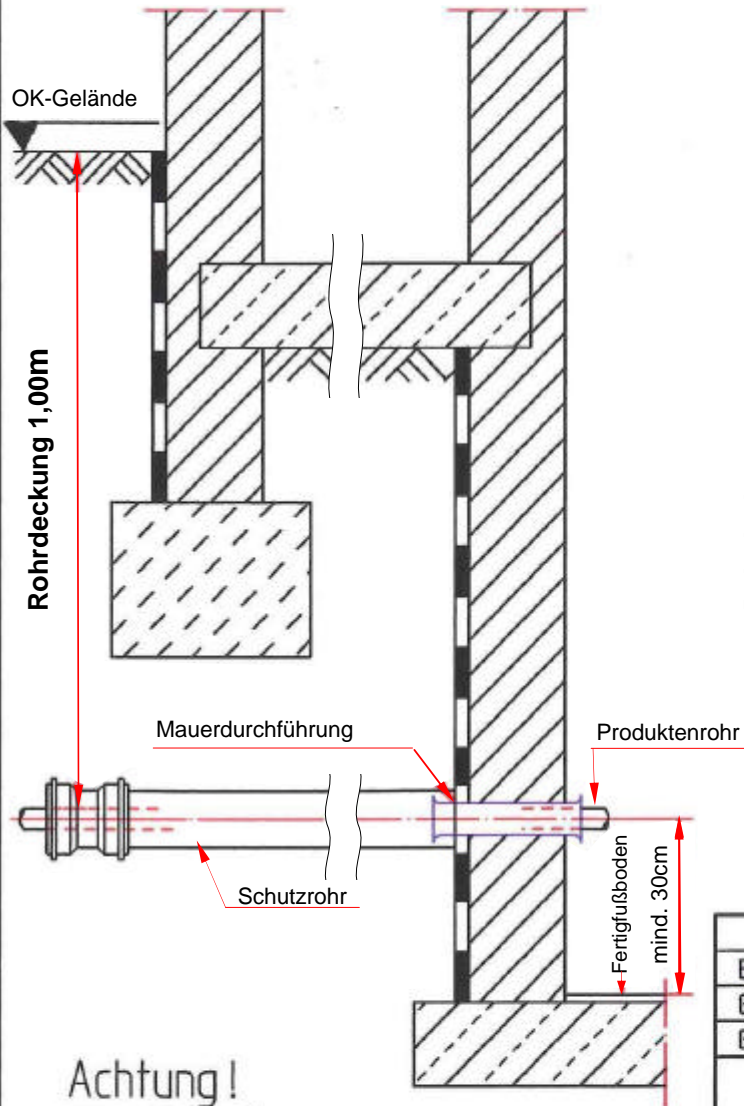

nicht unterkellert

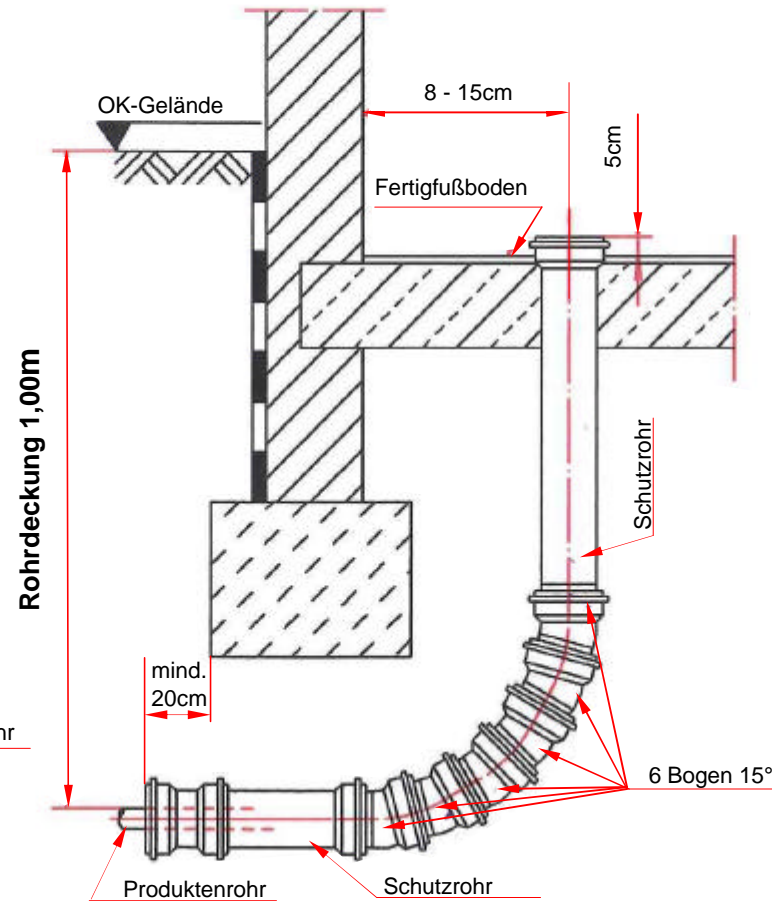

Wandabstand

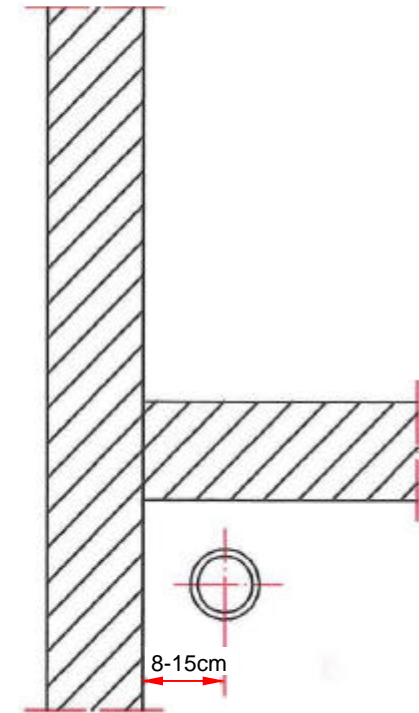

**Achtung!**

Trinkwasseranschluß:

DN 32  
DN 40  
DN 50

Schutzrohr:

DN 100  
DN 150  
DN 200

Ausführung:

Gemäß der DIN 1988  
und der Festlegung  
des WVG

	Datum	Name	Maßstab	Anlage
Bearb.				
Gez.	24.11.2008	M.Schiffner	ohne	
Gepr.				



**WASSERVERBAND**  
Garbsen-Neustadt a.Rbge.

Anordnung der Schutzrohre ( KG-Rohrmaterial )  
für Trinkwasserhausanschlüsse  
DN 32, DN 40, DN 50

Garbsen, den 24.11.2008